


استماراة المواصفات الفنية والكميات  
لشراء وتوريد أجهزة قياس متنوعة لأنظمة القوى والتكييف

رقم	اسم الصنف	المواصفات	الكمية المطلوبة	النحوlette لـ	اجمالي التكلفة
١	مقياس رقمي متعدد لقياس القيم الكهربائية Digital multimeter	Digital heavy duty multimeter , It used to measure electrical values (AC/DC voltage – AC/DC current – frequency , resistance).	15	للوحدة	
٢	ساعة قياس ضغط غاز الفريون في المكبات	Tester pressure gauge : L/P and H/P.	20	للوحدة	
٣	مضخة سحب الهواء والرطوبة من دوائر أجهزة التكييف Vacuum Pump	Inter dynamic VCP-15 Air Conditioning 1.5 CFM Heavy Duty Vacuum pump. Durable light weight construction for long life usage and easy handling , I/P 220 V 1/3 HP (minimum).	20	للوحدة	
٤	مقياس هيدرومتر رقمي لقياس كثافة محلول البطاريات Digital Hydrometer density meter	measure the specific Gravity (SG) of battery. The SG is a measure of the concentration of the acid in a battery	3	للوحدة	
٥	مقص كابلات كهربائية	Hydraulic cutters for copper and aluminum cables up to 630 mm	10	للوحدة	
٦	خواص هيدروليک للكبس اطراف الكابلات	Hydraulic cable crimping tool up to 630 mm	6	للوحدة	
٧	مقياس تدفق الهواء Air flow meter	Air flow measurement in heating ventilation , relative humidity and air condition system Air flow 0.4 to 25 m/s also reads Km/s K nots/h/mil/h , temperature (-20 – 80 °C)	3	للوحدة	
الإجمالي					

يجب على المتقدم بالعرض ما يلي :

- (4) تحديد دقة القياس وتحديد مجال القياس لجميع أنواع أجهزة القياس ومن الشركة المصنعة.
- (5) تحديد إمكانية توفير بطاريات لأجهزة القياس من السوق المحلية.
- (6) توفير البيانات الفنية لجميع الأجهزة من الشركات المصنعة.

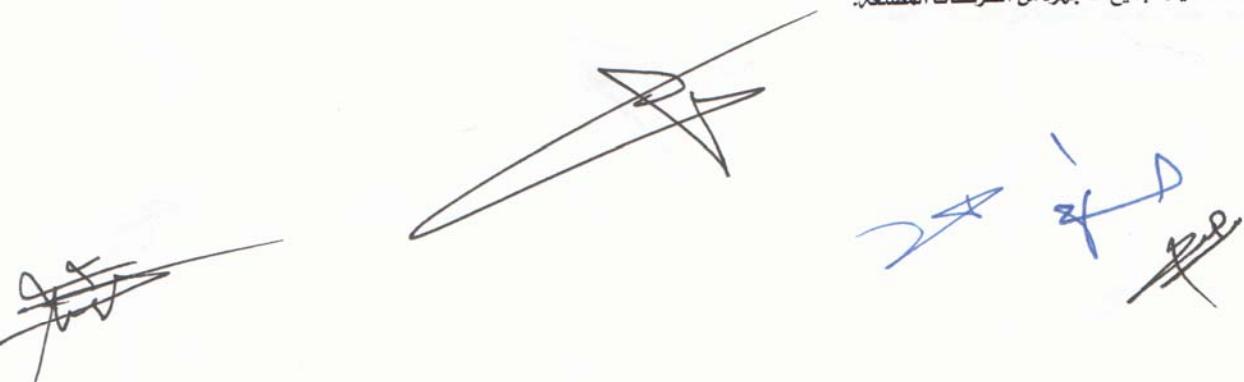

Handwritten signatures in black ink, appearing to be approvals or signatures from officials involved in the procurement process.